



Pannelli copertura
in poliuretano
Roof panels with
polyurethane insulation

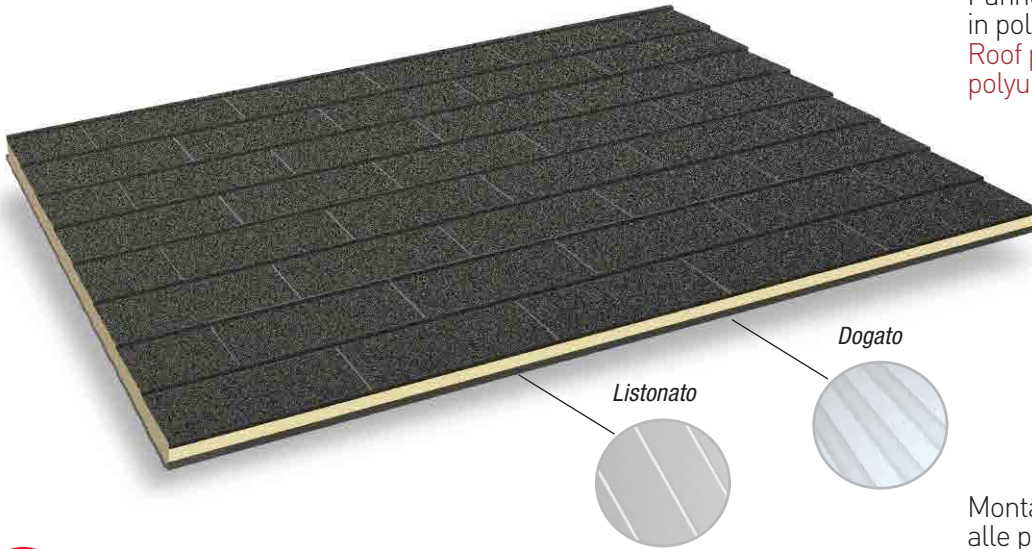

Montaggio trasversale
alle pendenze della falda
Assembling orthogonal
to roof slope

Particolare del giunto
Joint detail

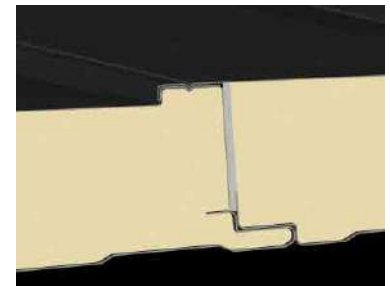


30%

Pendenza minima: pendenze inferiori sono possibili con accorgimenti di sigillatura del giunto in fase di montaggio. La sigillatura è comunque sempre consigliata.


Minimal Slope : lower slope are admitted with sealing of the joint during panels assembling. The joint sealing is anyway strictly recommended.

Passo Ardesia/Slate step: 200 mm
Larghezza utile/Working width: 1.000 mm

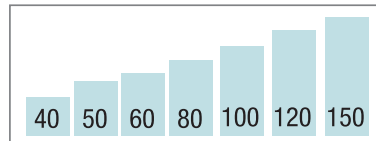

Spessore nominale pannello Panel nominal thickness (mm)	40	50	60	80	100	120	150
Trasmittanza termica / Thermal transmittance UNI EN 14509 A.10 U (W/m² K)	0,56	0,45	0,38	0,28	0,23	0,19	0,15

Disegno tecnico - Technical drawing



Rompigoccia
Anti - Drip

